








	wypust 1-fazowy 230V L/N/PE
	wypust 3-fazowy 230V L/N/PE
	– łącznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A IP20
	– łącznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A IP44
	– łącznik 3-biegunowy p/t 250V, 10A IP20
	– łącznik 3-biegunowy p/t 250V, 10A IP44
	– łącznik 3-biegunowy p/t 250V, 10A IP20
	– łącznik 3-biegunowy p/t 250V, 10A IP44

 – czujnik ruchu i zeneracja

LEGENDA DRAW OŚWIELENOWYCH:

A1	Płafon LED 3100lm IP20 (29W)	IP65	OPAL	BIĄŁY	30V
A2	Płafon LED 3700lm IP20 (37W)				
A3	Płafon LED 4400lm IP20 (45W)				
A4	Płafon LED 4700lm IP20 (32W)				
A5	Płafon LED 6000lm IP20 (42W)				
A6	Płafon LED 8400lm IP20 (60W)				
B1	Doprawa typu HB LED NT 14200lm IP66 (108W)				
C1	Nasświetlacz LED 14400lm IP66 (108W)				
D1	Doprawa hermetyczna LED 45500lm IP66 28V				
D2	Doprawa hermetyczna LED 78500lm IP66 47V				
RDR					
DPRAWA Z CZUJNIKIEM RDR					
E1	Płafon LED 3700lm IP65	OPAL	BIĄŁY	30V	
E2	Płafon LED 2900lm IP65	OPAL	BIĄŁY	13V	
E3	Płafon LED 1450lm IP65	OPAL	BIĄŁY	13V	
E4	Płafon LED 2550lm IP65	OPAL	BIĄŁY	22V	
A1	DPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (32W)				
A2	DPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (32W)				
A3	DPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (32W)				
A4	DPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (32W)				
E1	DPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)				
E2	DPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)				
E3	DPRAWA AWARYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (24W)				

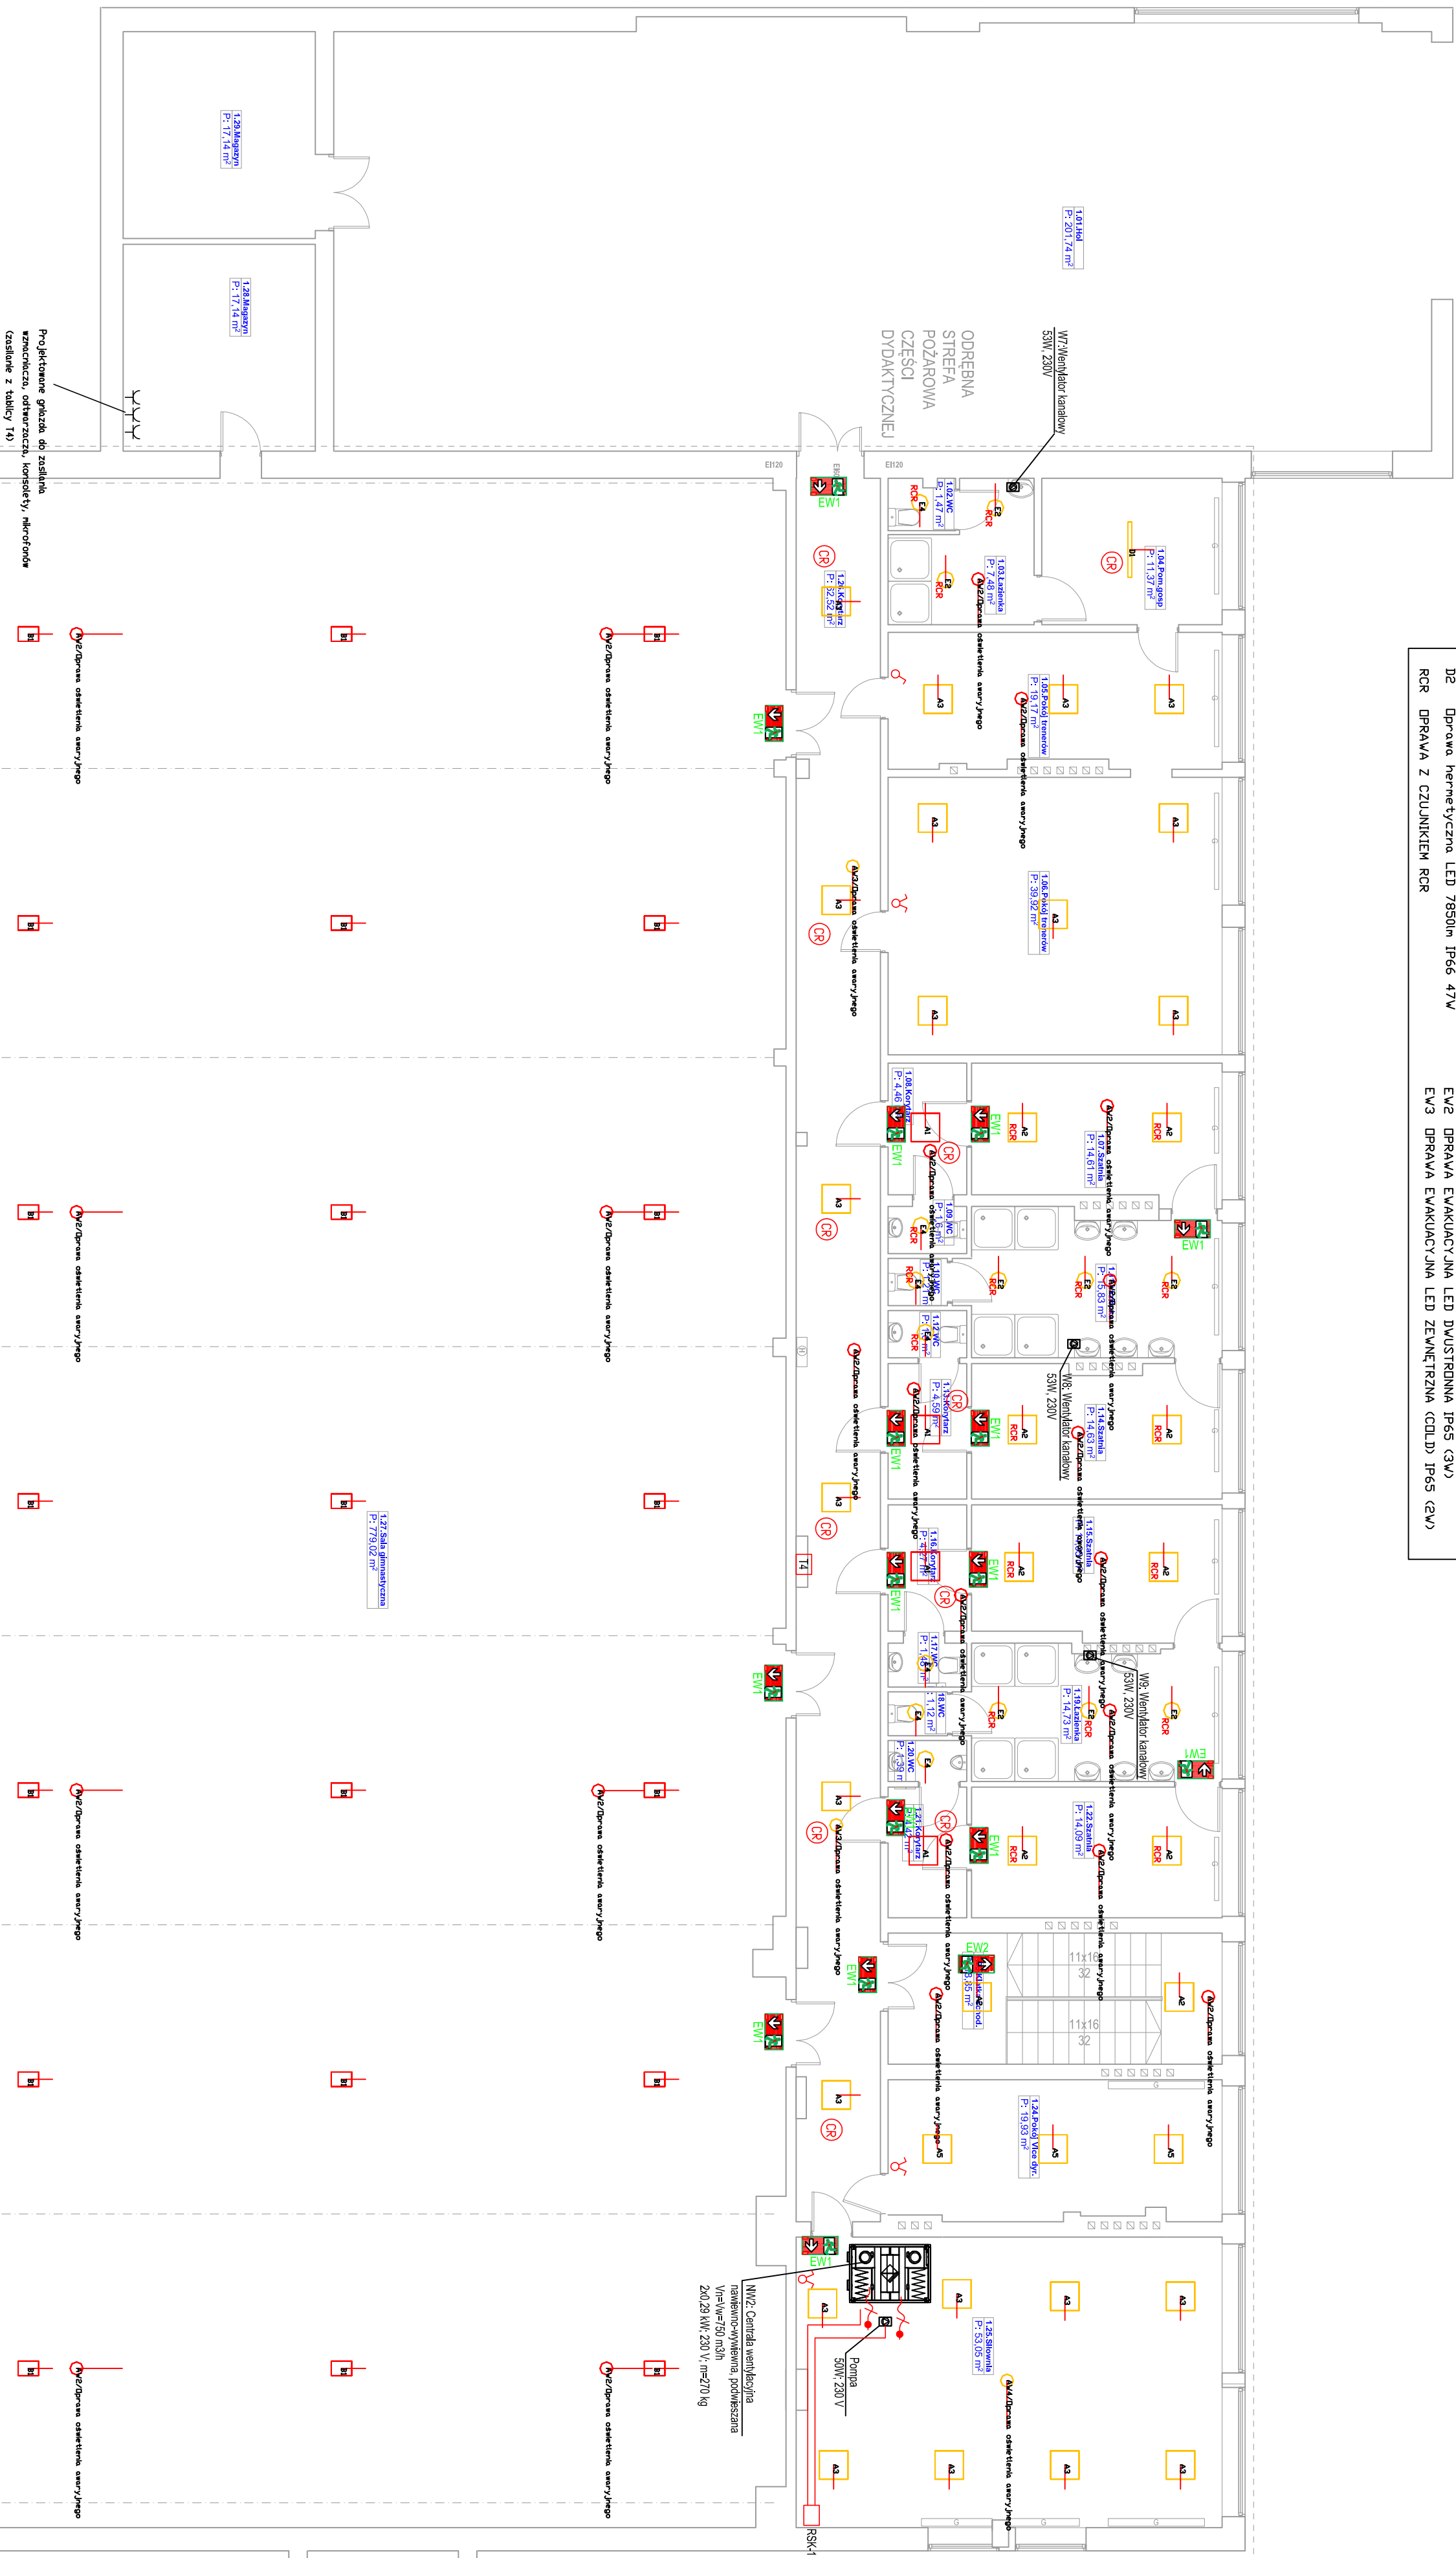

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWISZCZANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE		Nazwa obiektu budowlanego:		Blok sportowy Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego	
Typu rysunku:		Rzut 1 piętra. Instalacja elektryczna			
Pojektant:		mgr inż. Piotr Adamczyk		Podpis:	
Sprawdzający:		mgr inż. Lukasz Peka		Podpis:	
Data sporządzenia:		08.2021 r.		Data sprawdzenia:	
Skala rysunku:		1:100		Numer rysunku:	
		3			